


Tension(V): Trif.400,Monof.230

Cos fi: 0,9

□ Cuadro Mando
● 150x1,8
■ Arqueta

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC  
LINIA 7 QUADRE 2

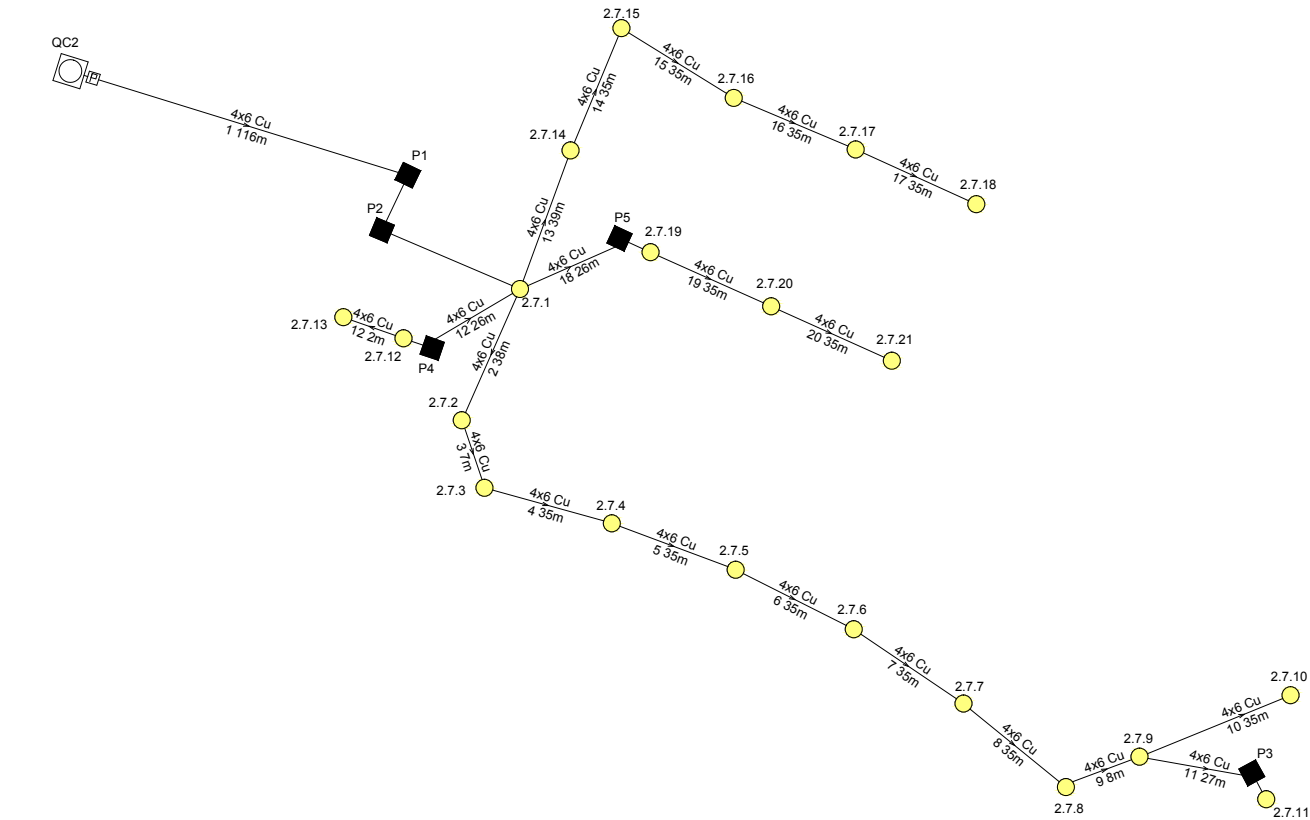

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.in/Ireg(A)	PdeC(kA)	Curvas Validas
15-11	Ent.Bajo Tubo	XLPE,0.6/1 kV	Tetra.	10	15	B
1	Ent.Bajo Tubo	XLPE,0.6/1 kV	Tetra.			

PROTECCIONES

