


Tension(V): Trif.400,Monof.230


Cos fi: 0,9

Cuadro Mando 150x1,8 Arqueta 70x1,8

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
LINIA 2 QUADRE 2

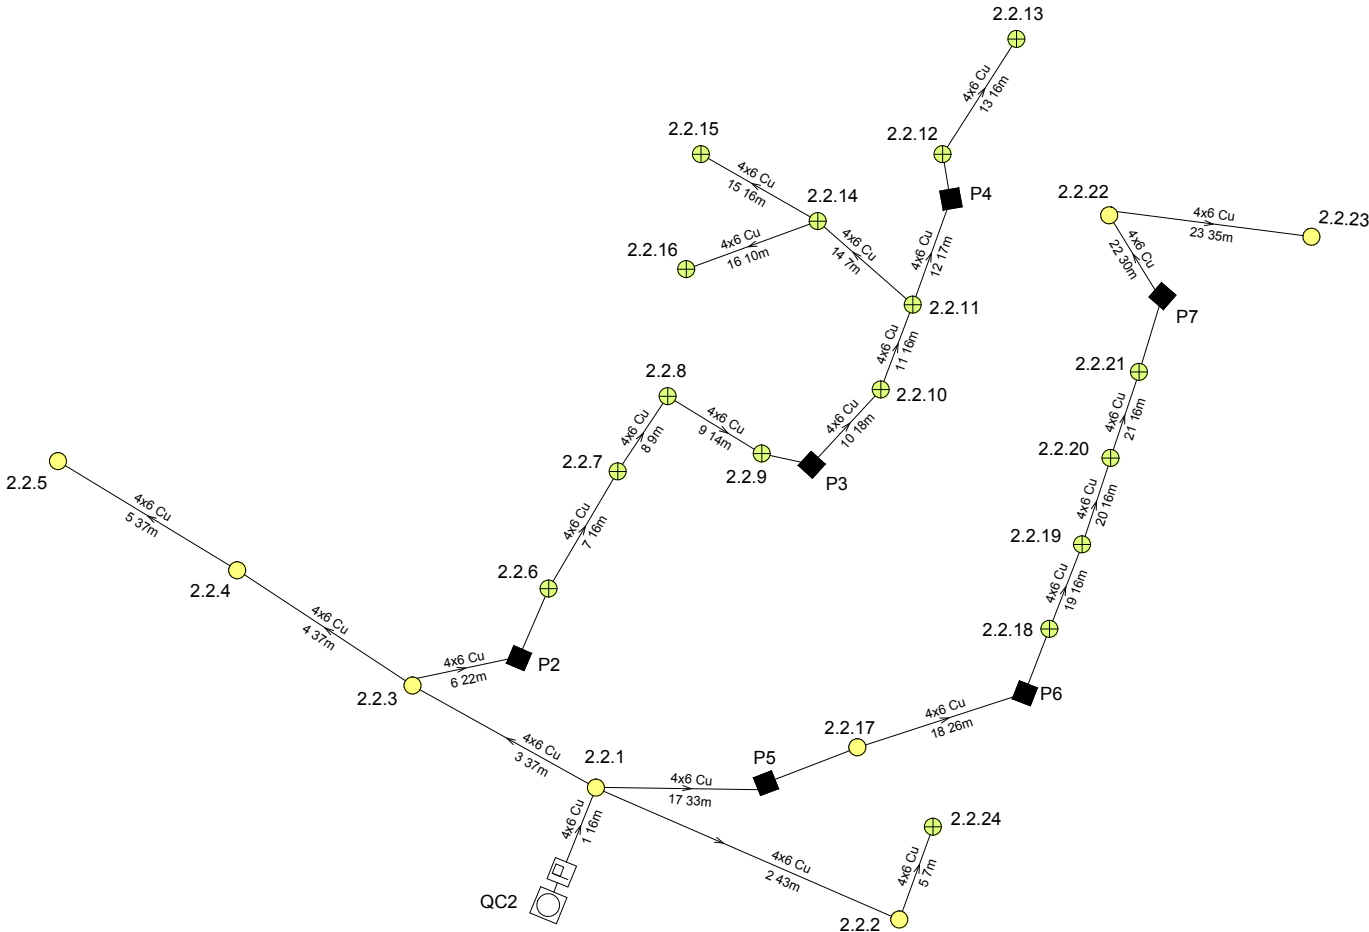

PROTECCIONES

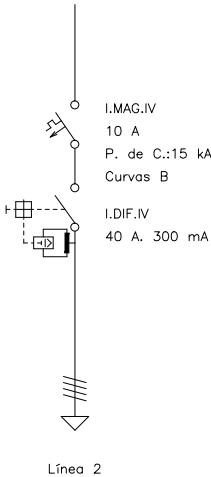

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.in/ireg(Δ)	PdeC(kA)	Curvas Validas
5-16	Ent.Bajo	Tubo XLPE,0,6/1 kV	Tetra.	10	15	B
1	Ent.Bajo	Tubo XLPE,0,6/1 kV	Tetra.			