


Tension(V): Trif.400,Monof.230

Cos fi: 0,9

Cuadro Mando 150x1,8 Arqueta 70x1,8

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
LINIA 1 QUADRE 3

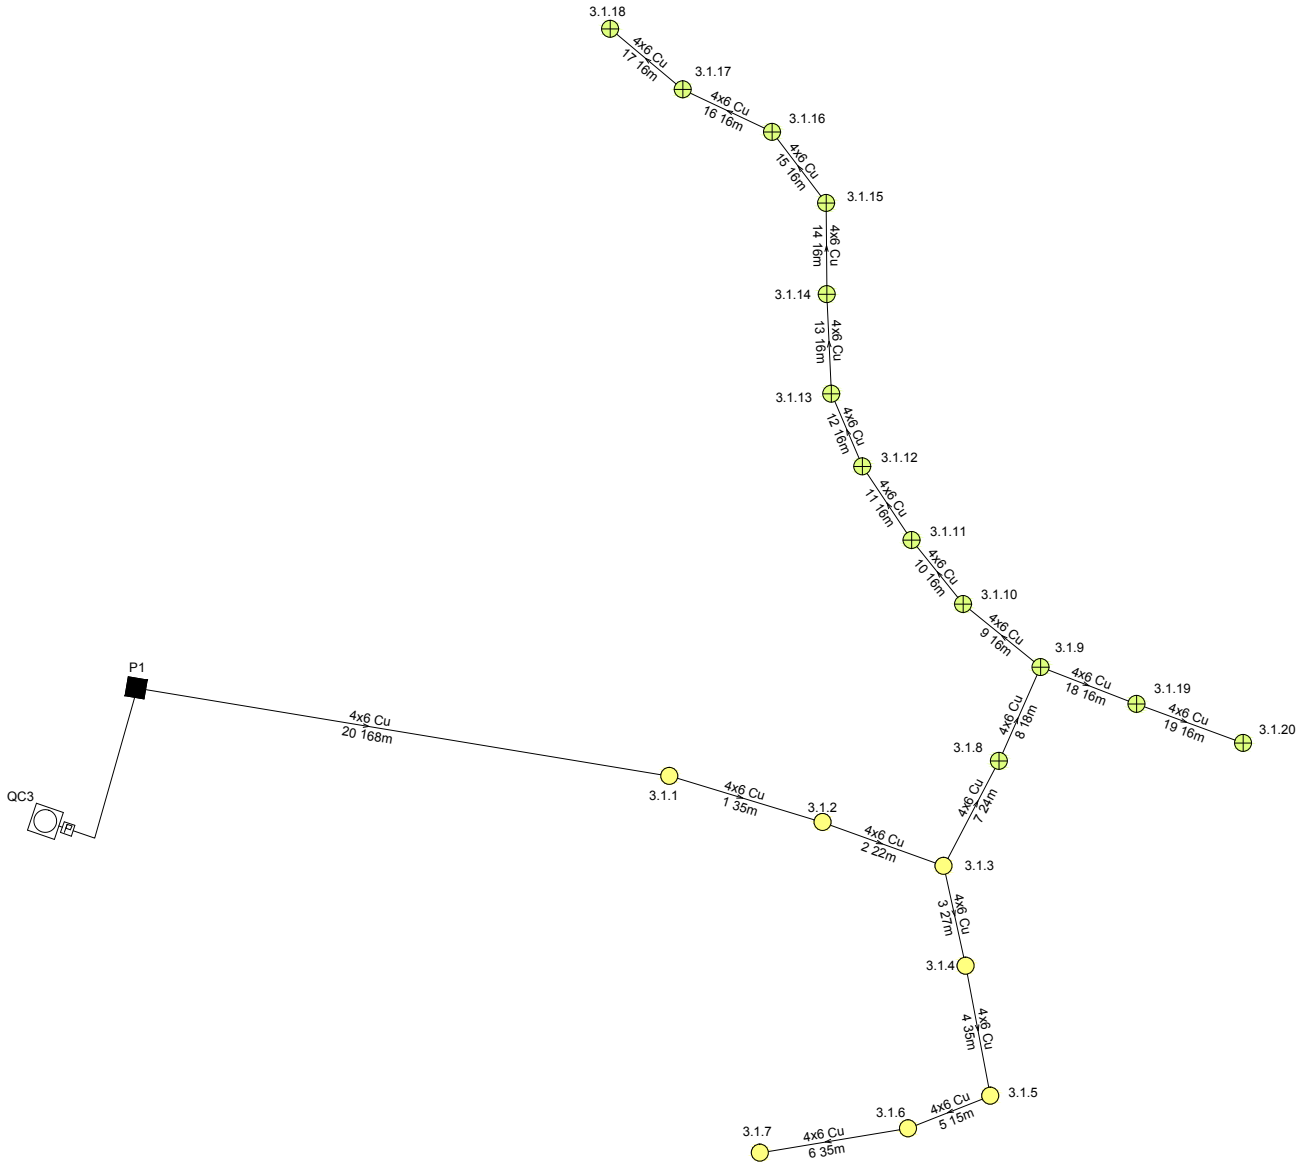

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.In/Ireg(A)	PdeC(kA)	Curvas Validas
1-19	Ent.Bajo Tubo	XLPE,0.6/1 kV	Tetra.	10	15	B
20	Ent.Bajo Tubo	XLPE,0.6/1 kV	Tetra.			

PROTECCIONES

